


OKSİ-YAKIT İLE KESME KAYNAK SETİNDE İDEAL BAĞLANTI ŞEMASI HANGİ EKİPMANLAR KULLANILMALIDIR ?

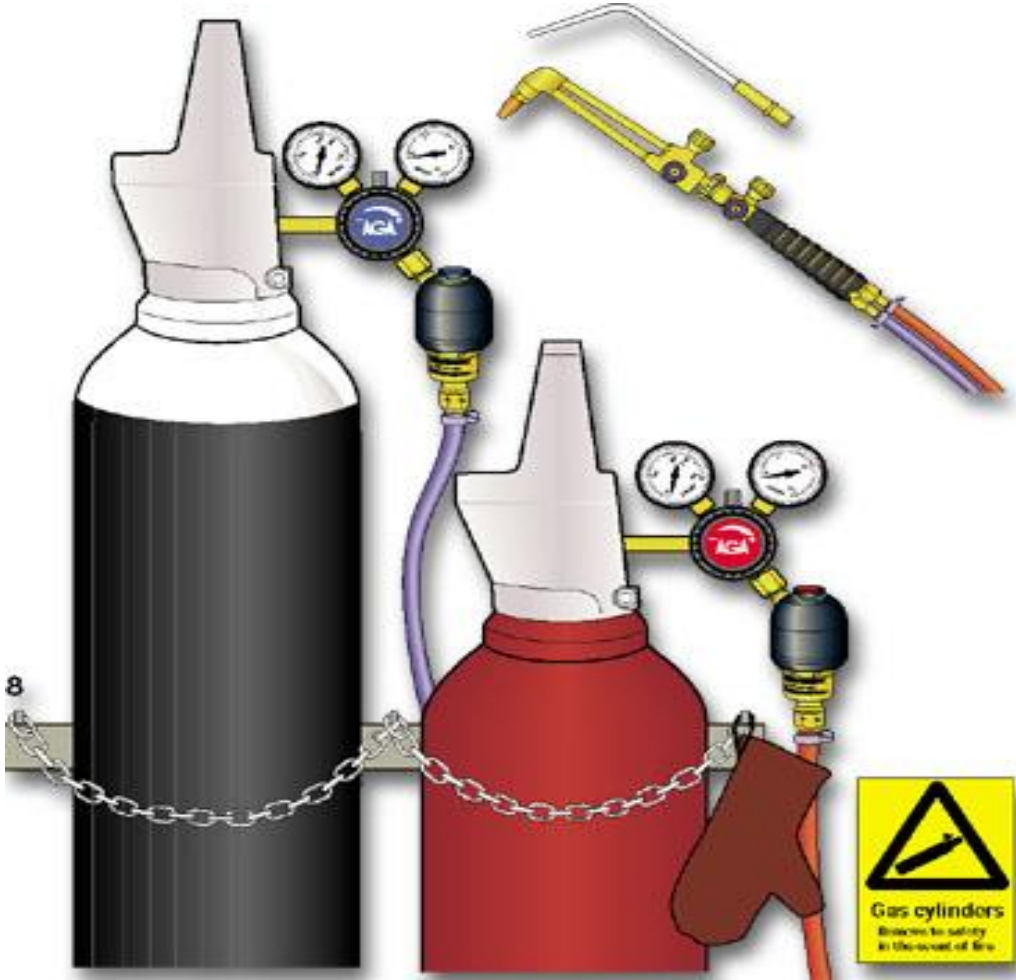

REGÜLATÖR

ISO EN 2503'e uygun olmalıdır

REGÜLATÖR ARKASINA :

Alev Geri Tepme Emniyet Valfi takılmalıdır.

HAMLAÇ ARKASINA :

Check Valf veya Alev Geri Tepme Emniyet valfi

HORTUM :

TS 2411 EN 559 Uygun Yanmaz Özellikli Kauçuk Kaynak hortumu kullanılmalıdır.